


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY

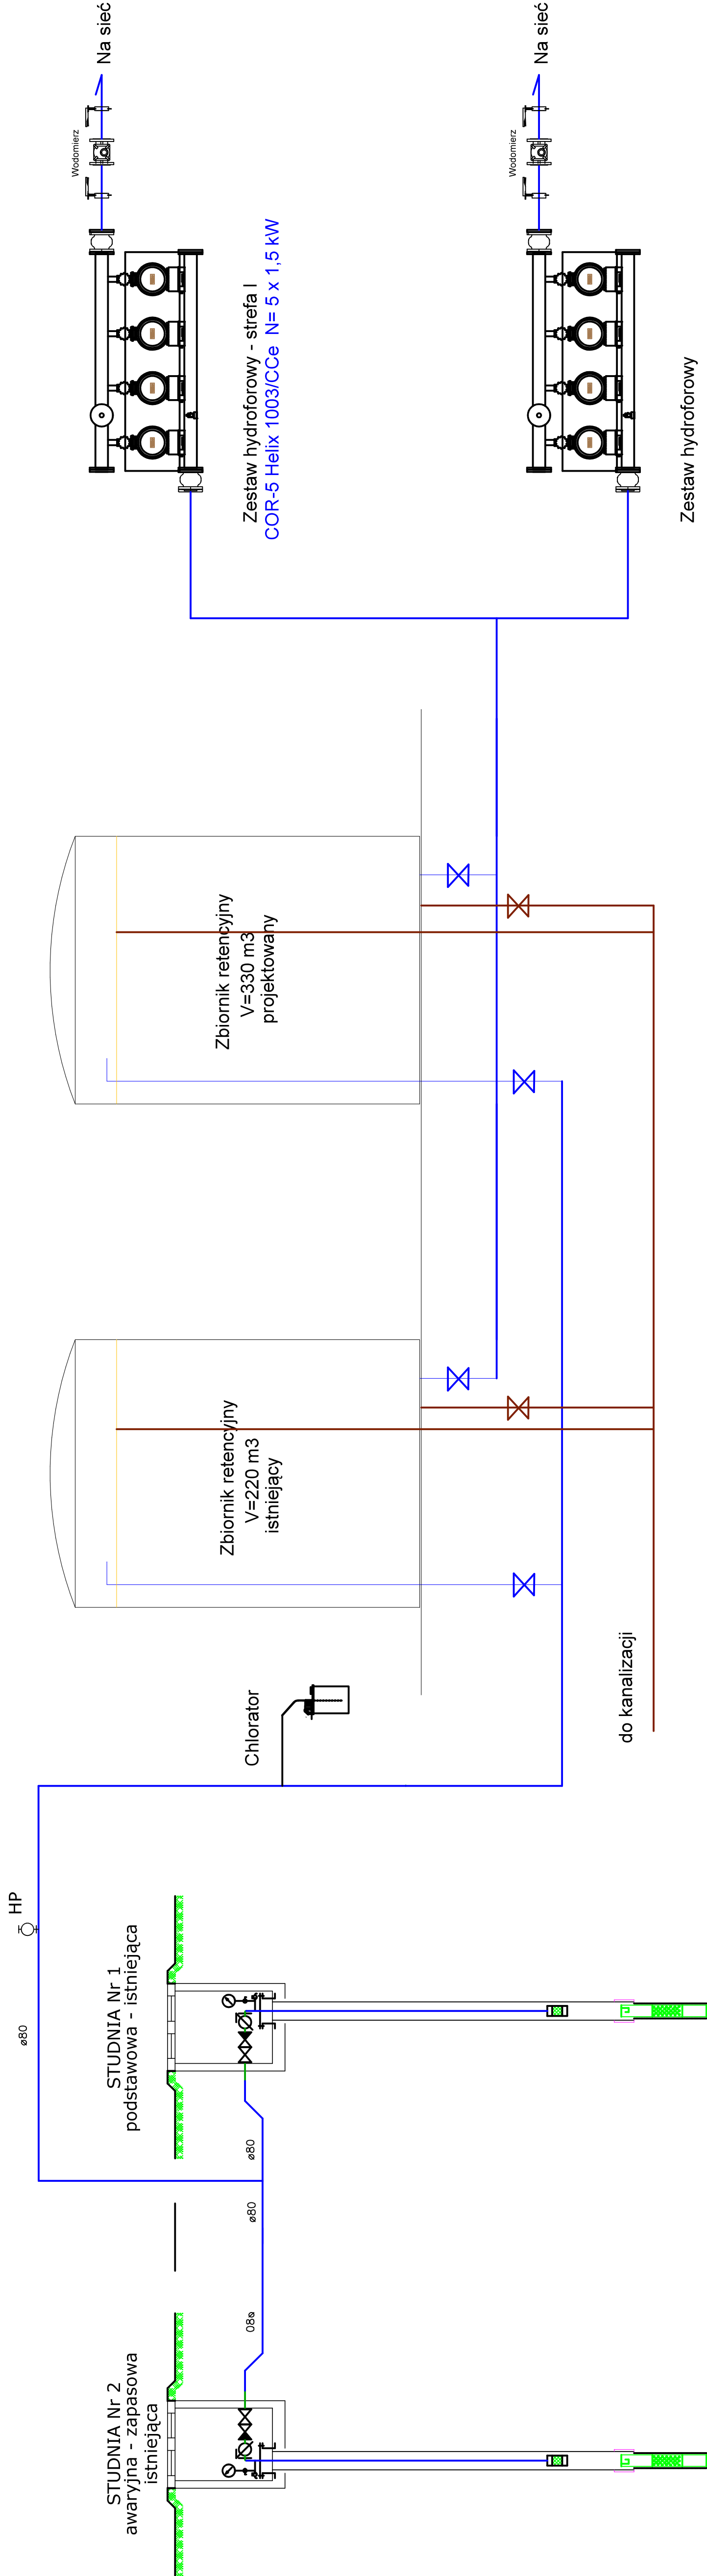

Zestaw hydroforowy
COR-5 Helix VE 606/KCCe N= 5 x 2,2 kW

P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA 20-723 URSYN - ul. Łukowska 12 tel./fax 081 526-86-31	
Właściciel	Stowarzyszenie "Kolegium Inżynierów Projektantów S.A."
Wykonawca	Stowarzyszenie "Kolegium Inżynierów Projektantów S.A."
Załącznik	UZDATNIANIE WODY - strefa I - plan technologiczny
Redaktor	CZOSKA Jm. Baranów
projektant	nr.2. Staniław Jakubowski
wykreślił	nr.2. Staniław Jakubowski
aprobat	nr.2. Zygmunt Mielod
	nr.2. nr. 512/12/12